



**Règlement du rassemblement technique
départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers
du Cantal**





Dispositions générales

Le présent règlement a pour objet de préciser le déroulement des manœuvres d'incendies et secourisme dans le cadre du rassemblement technique départemental.

Le rassemblement technique départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers se compose :

-d'un concours de manœuvre comportent trois épreuves :

- Une manœuvre d'établissement de tuyaux,
- Une manœuvre portant sur des techniques de premiers secours en équipe,
- Un Questionnaire à Choix Multiples.

-d'une épreuve sportive et ludique.

A l'issue du rassemblement, deux classements sont établis :

-Un classement du concours de manœuvre.

-Un classement du sport.

Il n'y a pas lieu de réaliser un classement regroupant les deux épreuves.

La manœuvre incendie porte sur l'établissement de deux lances à débit variable sur division mixte alimentée :

Un détachement de 5 JSP, chargé des établissements et composé :

-d'un chef de détachement incendie,

-de deux binômes : > un binôme d'attaque,

>un binôme d'alimentation qui deviendra BAT à la fin de sa mission BAL.



La manœuvre secourisme est tirée au sort parmi deux thèmes non évolutifs :

Thème1 : Conduite à tenir à une victime inconsciente qui respire,

Thème2 : Conduite à tenir face à une victime qui présente un arrêt cardiaque.

Un détachement de 4 JSP, chargé du secourisme est composé :

- d'un chef de détachement secourisme,
- de trois équipiers secourisme.

Le QCM :

Il porte sur les modules JSP1 et JSP2 du plan formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Il ne faut pas plus de deux juniors dans chaque équipe.

Les 10 JSP de chaque section tireront au sort pour connaître leur rôle.

La tenue

La tenue pour le concours de manœuvre doit être identique pour tous les JSP :

- Pantalon et veste F1
- Rangers
- Ceinturon de feu
- Casque pour l'incendie F2 JSP et casquette pour le secourisme
- Gants de manœuvres pour l'incendie



Le matériel

Chaque équipe doit être dotée du matériel suivant :

Chaque équipe doit être dotée de :

- Quatre tuyaux Ø 70 mm de 20 m de longueur
- Six tuyaux Ø 45 mm de 20 m de longueur munis de courroies à boucles
- Deux LDV Ø 45 mm
- Une division mixte de 65 X 65 X2 X 40 à robinets
- Un collier cervical multi-tailles adulte, réglable

Pour les établissements :

- Deux dévidoirs normalisés vides avec chainette et système de fixation de la division
- Deux cibles

Pour les thèmes portant sur une technique de premier secours en équipe :

- Un casque de motard intégral
- Un coussin à placer sous la tête de la victime en PLS
- Deux couvertures
- Un mannequin homologué
- Un défibrillateur Automatisé Externe de formation
- Un disjoncteur
- Une prise de courant.



Attribution des points

Chaque manœuvre est évaluée à l'aide d'une grille de bonification de points.

Attribution du challenge

Le challenge est décerné, pour deux ans, à l'équipe classée première et est remis en compétition à chaque rassemblement technique départemental.

Il est attribué définitivement à l'équipe qui le gagne trois fois consécutives.

Les épreuves

A- Incendies

Le terrain de manœuvre est composé de trois aires distinctes :

-Une aire de départ représentée par deux rectangles de 1m X 4m, matérialisés au sol, dans lequel l'équipe prend place avec son matériel pour débiter l'épreuve.

-Une aire de manœuvres consacrée à l'établissement des tuyaux,

-Une zone « réfèrent » représenté par un couloir de 33m X 1m, matérialisé au sol, dans lequel l'animateur désigné comme le « réfèrent incendie » se place pour observer la manœuvre de son équipe.

-Une zone d'arrêt du dévidoir représenté par un carré de 2m X 2m, matérialisé au sol.

Présentation de l'équipe :

A l'appel du détachement, les JSP placent leur matériel conformément au schéma et s'aligne à leurs emplacements respectifs, dans l'aire réservée à cet effet en vue de leur présentation au jury.

Un chef de détachement se met au garde à vous, place son équipe au garde à vous avec l'ordre « **Garde à vous** » puis présente au jury son détachement avec l'ordre « **A vos rangs, à vos fonctions** »



A partir de ce moment, tous les manouvriers annoncent leur fonction :

- « **Chef de détachement incendie** »
- « **Chef binôme d'attaque** »
- « **Equipier binôme d'attaque** »
- « **Chef binôme d'alimentation** »
- « **Equipier binôme d'alimentations** »

L'ordre de départ de la manœuvre est donné par le jury en annonçant « **Vous pouvez débiter la manœuvre** ».

Début de la manœuvre :

L'ordre de départ de la manœuvre est donné par le jury en annonçant « **Vous pouvez débiter la manœuvre** ». A partir de ce moment-là, le chef de détachement peut annoncer « **BAT, en reconnaissance** » et débiter la manœuvre.


L'aire de départ

4 m



SCHEMAS TECHNIQUES DU TERRAIN DE MANŒUVRES INCENDIE

Le terrain de manœuvres incendie

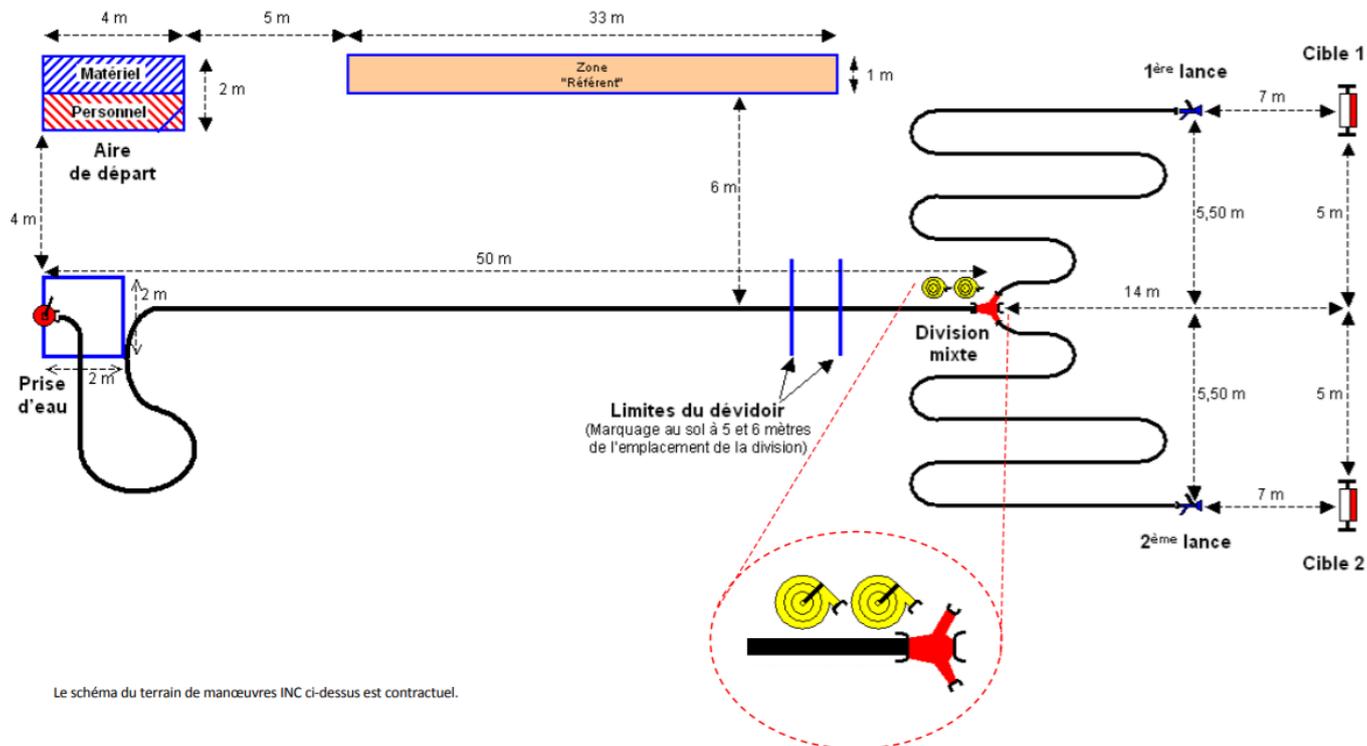

Chronologique et rôle de chaque manœuvrant

<u>Chef de Détachement Incendie</u>	<u>Chef BAT</u>	<u>Equipier BAT</u>	<u>Chef BAL</u>	<u>Equipier BAL</u>
Phase A : La présentation au jury				
Une fois le matériel mis en place se placer à son emplacement dans l'aire de départ face à son équipe	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ
Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : « Garde à vous »				
	Se met au garde à vous			
Annonce : « A vos rangs, à vos fonctions »				
Annonce : « Chef de détachement incendie »				
	Annonce : « Chef binôme d'attaque »			
		Annonce : « Equipier binôme d'attaque »		
			Annonce : « Chef binôme d'alimentation »	
				Annonce : « Equipier binôme d'alimentation »
Attend l'ordre du jury pour débiter la manœuvre				
Action 1 : La reconnaissance				
Après l'ordre du jury, annonce « BAT en reconnaissance »				
Part en courant en direction des cibles pour effectuer la reconnaissance	Suit le chef de détachement sans prendre de matériel	Suit le chef BAT sans prendre de matériel	Reste immobile sans prendre de matériel	Reste immobile sans prendre de matériel
Relève les deux cibles				

Revient dans l'aire de départ à son emplacement initial au garde à vous	Revient dans l'aire de départ à son emplacement initial au garde à vous	Revient dans l'aire de départ à son emplacement initial au garde à vous		
Action 2 : La prise de matériel				
Donne les missions aux binômes : « Mission 1 : BAT1- Etablissement d'une première lance » « Mission 2 : BAL- Alimentation de la division mixte avec l'emploi du dévidoir »				
Ordonne : « Pour l'établissement d'une lance sur division mixte alimentée. En reconnaissance »				
DECLENCHEMENT DU CHRONOMETRES				
	Se munit d'une LDV et d'un tuyau de Ø 45mm	Se munit de deux tuyaux de Ø 45 mm	Se saisit du dévidoir muni d'une division mixte	Se saisit du dévidoir muni d'une division mixte
Commande « En avant »				
Se rend à l'emplacement prévu de la division mixte	Suit le chef de détachement	Suit le BAT	Suit le BAT	Suit le BAT
S'arrête sur l'emplacement de la division mixte, se tourne vers ses binômes et commande « Halte »				
	Au commandement « Halte », s'arrête et l'ordre d'exécution de sa mission	Au commandement « Halte », s'arrête et attend l'ordre d'exécution de sa mission	Au commandement « Halte », stoppe le dévidoir à 5 ou 6 mètres environ de l'emplacement de la division mixte, matérialisé par le chef de détachement	Au commandement « Halte », stoppe le dévidoir à 5 ou 6 mètres environ de l'emplacement de la division mixte, matérialisé par le chef de détachement
Action 3 : Alimentation de la division mixte				
Action 4 : Etablissement d'une première lance				
Commande « Emplacement de				

<p>la division mixte, ICI » en indiquant l'emplacement matérialisé au sol « Prise d'eau à utiliser le poteau d'incendie » en montrant la direction du PI « Etablissez »</p>				
<p>Se rend au premier point d'attaque, se place dos au feu et commande le BAT : « Pour abattre la cible » en montrant la direction de la cible « Premier point d'attaque ici » en indiquant l'emplacement matérialisé au sol « Prise d'eau à utiliser, la division mixte » en montrant la direction de la division mixte « Etablissez »</p>			<p>Au commandement « Etablissez », enlever la chaînette qui maintient le dévidoir</p>	<p>Au commandement « Etablissez », se retourne, élève la traverse au niveau de ses hanches pour faciliter au chef la prise ultérieure de la division mixte</p>
<p>Se rend au second point d'attaque, se place dos au feu et attend la mise à disposition du BAL</p>	<p>Après le commandement « Etablissez », se rend au point d'attaque désigné, se tourne dos au feu, dépose sa lance sur le flanc partiellement ouverte sur le point désigné, déroule son tuyau et le raccorde à la lance</p>	<p>Après le commandement « Etablissez », se place à la gauche de son chef d'équipe, se tourne dos au feu, déroule un tuyau</p>	<p>Décroche la division mixte et l'amène à l'emplacement désigné par le chef de détachement tout en gardant le dos au feu</p>	<p>Met un pied sur le disque du dévidoir pour le freiner</p>
	<p>Donne l'autre demi-raccord à son équipier</p>	<p>Raccorde son tuyau à celui de son chef d'équipe et fait une réserve au niveau du raccord</p>	<p>Commande à son équipier « Halte, basculez, en avant » tout en maintenant manuellement la division mixte à terre</p>	
	<p>Arranger la réserve de son tuyau</p>	<p>Prend son deuxième tuyau et son deuxième demi-raccord et se</p>		<p>Sur ordre du chef BAL, stoppe le déroulement du tuyau avec son</p>

		rend au niveau de la division mixte		pied, fait basculer le dévidoir qu'il entraîne en ligne droite en direction du poteau d'incendie
	Se tient prêt à la lance qu'il règle en jet diffusé de protection, toujours dos au feu	Range son deuxième tuyau près de la division mixte	Quand le tuyau est déroulé de 20 mètres, laisse la division mixte, robinets fermés sauf celui de la tubulure gauche légèrement ouverte pour permettre de purger l'air et rejoint, si possible, son équipier pour l'aider à entrainer le dévidoir vers le PI	
				Dès lors que le deuxième raccord de Ø 70 mm tombe au sol sa trajectoire peut dévier pour effectuer une réserve et venir à hauteur du PI
		Raccorde son deuxième demi-raccord sur la division mixte	Une fois à hauteur du PI, commande « Halte »	
	Commande à son équipier « Ouvrez »			Au commandement « Halte » arrête de dévidoir
		Au commandement « Ouvrez », ouvre entièrement la tubulure de la division mixte	Achève de dérouler le tuyau du dévidoir jusqu'au prochain raccord qu'il démonte et branche sur le PI après avoir purgé celui-ci	Maintient le dévidoir pendant que le chef déroule le tuyau jusqu'au prochain raccord en freinant le disque du dévidoir avec le pied
	Une fois la lance en eau ouverte entièrement, se tourne face au feu et lorsqu'il est doublé par son équipier, règle la lance en jet plein et abat la cible	Remonte la totalité de l'établissement qu'il surveille, arrange les réserves si nécessaire et vient doubler son chef d'équipe à la lance	Arrange la réserve et ouvre le PI	Range le dévidoir reconditionné dans le parc matériel, sans qu'il ne déborde, demi-raccord raccordé sur le dévidoir et chaînette accrochée
	Ferme sa lance une fois la cible abattue	Reste en position avec son chef	Vérifie la bonne disposition de la	Remonte à la suite de son chef

		d'équipe	réserve et remonte la totalité de l'établissement tout en suivant l'eau, jusqu'à la division mixte qu'il ferme	d'équipe, la totalité de l'établissement qu'il vérifie jusqu'à la division mixte
			Se porte au niveau du chef de détachement et se met à disposition en annonçant « Division mixte alimenté, a disposition »	Se porte au niveau du chef de détachement et se met à disposition avec son chef d'équipe
Action 5 : Etablissement d'une deuxième lance				
Après la mise à disposition du BAL, commande au BAL qui devient BAT n°2 : « Mission 3- Pour le BAL qui devient BAT2 établissement d'une deuxième lance » « pour abattre la cible » en montrant la direction de la cible				
« Deuxième point d'attaque, ici » en indiquant l'emplacement matérialisé au sol « Prise d'eau à utiliser, la division mixte » en montrant la direction de la division mixte « Etablissez »				
			Après l'ordre « Etablissez », se rend au parc matériel pour prendre une LDV et un tuyau de Ø 45mm	Après l'ordre « Etablissez » se rend au parc matériel pour prendre deux tuyaux de Ø 45mm
			Revient à l'emplacement indiqué par le chef de détachement	Suit le chef d'équipe jusqu'à l'emplacement indiqué par le chef de détachement

			Se tourne dos au feu, dépose sa lance sur le flanc partiellement ouverte sur le point désigné, déroule son tuyau et le raccorde à la lance	Se place à la droite de son chef d'équipe, se tourne dos au feu, déroule le tuyau
			Donne l'autre demi-raccord à son équipier	Raccorde son tuyau à celui de son chef d'équipe et fait une réserve au niveau du raccord
			Arrange la réserve de son tuyau	Prend son deuxième tuyau et son deuxième demi-raccord et se rend au niveau de la division
			Se tient prêt à la lance qu'il règle en jet diffusé de protection, toujours dos au feu	Rang son deuxième tuyau près de la division mixte
			Se tient prêt à la lance qu'il règle en jet diffusé de protection, toujours dos au feu	Rang son deuxième tuyau près de la division mixte
				Raccorde son deuxième demi-raccord sur la tubulure de gauche de la division mixte
			Commande à son équipier « Ouvrez »	
				Au commandement « Ouvrez » ouvre entièrement la tubulure de la division mixte
			Une fois la lance en eau ouverte entièrement, se tourne face au feu et lorsqu'il est doublé par son équipier, règle la lance en jet plein et abat la cible	Remonte la totalité de l'établissement qu'il surveille, arrange les réserves si nécessaire et vient doubler son chef d'équipe à la lance
			Ferme la lance une fois la cible abattue	Reste en position avec son chef d'équipe



ARRET DES CHRONOMETRES DES QUE LE DEUXIEME CIBLE EST ABATTUE

Phase B : La fin de la manœuvre

Commande « Fermez, démontez, roulez »	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux
---	--	--	--	--

En cas de fuite sur un tuyau de l'établissement pendant le déroulement de la manœuvre, le chef de détachement annonce distinctement aux jurys **« Tuyau percé »**. Les chronométreurs arrêtent les chronomètres.

Le remplacement du tuyau percé est fait par le binôme concerné, à l'initiative et au commandement du chef de détachement. Dans le cas, le remplacement se fait chronomètres à l'arrêt, à partir de l'ordre de remplacement jusqu'à la réouverture du poteau ou de la division.



Fiche de bonification incendie (140points)

Nom de l'équipe :

Département :

	<u>Action de l'équipe</u>	<u>Validati on de l'item</u>	<u>Points cumuler</u>
1	Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée		3
2	Chaque JSP respecte son emplacement défini		1
3	L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme		1
4	Le matériel est correct et bien placé dans l'emplacement défini		1
5	Les fonctions annoncées sont correctes		1
6	Tous les JSP sont présentés au garde à vous		1
7	L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre		1
8	Action 1 : La reconnaissance est effectuée (les cibles sont relevées)		8
<u>Le chef de détachement</u>			
9	L'ordre « BAT en reconnaissance » est donnée correctement		1
10	Le déplacement se fait en courant		1
11	Les cibles sont relevées dans le bon ordre		1
12	Le chef de détachement revient se placer au garde à vous		1
<u>Le binôme d'attaque</u>			
13	Suit le chef sans prendre de matériel		1
14	Revient à son emplacement initial au garde à vous		1
15	Action 2 : La prise de matériel est effectuée		8
<u>Le chef de détachement</u>			
16	Les missions 1 et 2 annoncées sont exactes		1
17	L'ordre d'établissement de la lance est correct		1
18	L'ordre « En avant » est donné correctement		1
19	L'ordre « Halte » est donné sur l'emplacement de la division mixte		1
<u>Le binôme d'attaque et d'alimentation</u>			
20	Les binômes se munissent de leur matériel conformément au règlement		1
21	Les binômes stoppent leur course à l'ordre « Halte »		1
22	Le dévidoir est à 5 ou 6 mètres de l'emplacement de la division mixte		1
23	Les binômes prennent soin de leur matériel et ne le projettent pas au sol		1
24	Action3 : La division mixte est alimentée en eau		8
<u>Le chef de détachement</u>			
25	Les ordres d'établissement de la division mixte sont corrects		1
26	L'emplacement de la division mixte et la direction du PI sont désignés de façon claire		1
<u>Le binôme d'alimentation</u>			
27	Le binôme remonte et vérifie l'établissement		1
28	Le binôme se met à disposition du chef de détachement		1
29	Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol		1
<u>Le chef d'alimentation</u>			
30	La chaînette du dévidoir est retirée		1
31	La division est amenée à l'emplacement prévu à cet effet		1



32	La manœuvre se fait dos au feu		1
33	L'ordre « Halte, Basculez, En avant » est donné correctement		1
34	La division est maintenue au sol jusqu'au 1° raccord tombé au sol en restant dos au feu		1
35	La tubulure de gauche de la division est laissée légèrement ouverte		1
36	L'ordre « Halte » est donné quand le dévidoir est à hauteur du PI		1
37	Le PI est purgé avant de raccorder le tuyau		1
38	La réserve du tuyau est arrangée au niveau du PI		1
39	La tubulure de la division laissée ouverte initialement est fermée à son retour		1
L'équipier du binôme d'alimentation			
40	La traverse du dévidoir est maintenue au niveau des hanches		1
41	Le disque du dévidoir est à chaque occasion freiné avec le pied		1
42	Le dévidoir est basculé pour être emmené vers le PI		1
43	Le dévidoir est entraîné en ligne droite en direction du PI		1
44	Le dévidoir est stoppé à l'ordre « Halte » à hauteur du PI		1
45	Le dévidoir est rangé correctement dans l'aire de départ		1
46	Action 4 : La 1° lance est établie en eau		8
Le chef de détachement			
47	La mission « Pour abattre la cible » est donnée correctement face à la cible de gauche		1
48	La direction de la cible est désignée de façon claire		1
49	L'ordre d'établissement de la 1° lance est correct		1
50	Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire		1
Le binôme d'attaque N°1			
51	Le binôme manœuvre dos au feu		1
52	Les courroies des tuyaux sont toutes placées du côté de la lance		1
53	Les réserves sont toutes correctement arrangées		1
54	Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol		1
Le chef du binôme d'attaque N°1			
55	La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque		1
56	La lance est raccordée avant de donner le demi-raccord à l'équipier		1
57	Le demi-raccord est donné à l'équipier		1
58	La lance est réglée en jet diffusé de protection jusqu'à qu'il soit doublé par l'équipier		1
59	L'ordre « Ouvrez » est donné correctement		1
60	Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier		1
61	Le chef ferme la lance une fois la cible abattue		1
L'équipier du binôme d'attaque N°1			
62	Le tuyau de réserve est rangé près de la division conformément au règlement		1
63	Attend l'ordre « Ouvrez » pour ouvrir la division entièrement		1
64	Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire		1
65	Vient doubler son chef		1
66	Action 5 : La 2° lance est établie en eau		8
Le chef de détachement			
67	Le chef de détachement se trouve au 2° point d'attaque pour donner l'ordre		1
68	La mission 3 annoncée est exacte		1
69	La mission « Pour abattre la cible » est donnée correctement face à la cible de droite		1
70	La direction de la cible est désignée de façon claire		1
71	L'ordre d'établissement de la 2° lance est correct		1
72	Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire		1



Le binôme d'attaque N°2			
73	Le binôme attend l'ordre du chef de détachement pour se rendre au parc matériel		1
74	Le binôme se munit de son matériel conformément au règlement		1
75	Le binôme manœuvre dos au feu		1
76	Les courroies des tuyaux sont toutes placées du côté de la lance		1
77	Les réserves sont toutes correctement arrangées		1
78	Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol		1
Le chef du binôme d'attaque N°2			
79	La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque		1
80	La lance est raccordée avant de donner le demi-raccord à l'équipier		1
81	Le demi-raccord est donné à l'équipier		1
82	La lance est réglée en jet diffusé de protection jusqu'à ce qu'il soit doublé de l'équipier		1
83	L'ordre « Ouvrez » est donné correctement		1
84	Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier		1
85	Le chef ferme la lance une fois la cible abattue		1
L'équipier du binôme d'attaque N°2			
86	Le tuyau de réserve est rangé près de la division conformément au règlement		1
87	Attend l'ordre « Ouvrez » pour ouvrir la division entièrement		1
88	Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire		1
89	Vient doubler son chef		1
90	Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée		2
91	L'ordre donné par le chef de détachement est exact		1
92	A la fin de la manœuvre, aucun tuyau n'est percé ou perd de l'eau au niveau des raccords		1

Temps d'exécution de la manœuvre à inscrire par les juges :	 min sec
93	Le temps d'exécution de la manœuvre est inférieur ou égal à 4 minutes		5
	Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'01 et 4'15 inclus		4
	Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'16 et 4'30 inclus		3
	Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'31 et 4'45 inclus		2
	Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'46 et 5'00 inclus		1
94	Le référent incendie et les JSP de l'équipe font preuve de fair-play et de savoir-être		5



Récapitulatif des points obtenus

Phase A validée		X 3 points	
Nombre d'actions validées		X 8 points	
Phase B validée		X 2 points	
Nombre de points de bonification		X 1 point	
Points du fair-play		X 5 points	
Points du temps de manœuvre		X 5 points	
Nombre de points obtenus par l'équipe			

Prise en compte et émargement

Jury N°	
Nom du responsable du jury	
Signature du responsable du jury	

Heure de prise en compte des points	
Nom du référent incendie	
Signature du référent	



Cadrage et information diverse incendie

- ✓ En fonction des postes occupés, les manouvriers doivent donner des ordres ou annoncer des missions. La totalité des termes, rédigés en rouge et gras dans ce règlement, doit au minimum être précisément exprimée au cours de la manœuvre incendie.
- ✓ Tous les JSP composant l'équipe portent une tenue réglementaire, standard et uniforme. Tout signes distinctif ajouté à la tenue de base doit être porté à l'identique par tous les JSP de l'équipe. Seuls les velcros des grades de JSP peuvent être différents tant sur la couleur, sur la taille que sur l'emplacement sur la tenue.
- ✓ Toutes méthodes peuvent être utilisées pour dérouler les tuyaux de Ø 45 mm.
- ✓ Lorsque les tuyaux sont déroulés, il est admis que les demi-raccords puissent se retrouver au-delà des points d'attaque en direction des cibles.
- ✓ L'équipier BAL est libre d'utiliser le pied gauche ou le pied droit pour freiner le disque du dévidoir.
- ✓ Aucun positionnement précis du chef BAL et de l'équipier BAL n'est imposé au niveau de la flèche du dévidoir au moment d'établir la division mixte. Le choix est laissé aux JSP de se répartir de chaque côté de la flèche en fonction de la pertinence de la réflexion
- ✓ Lors de sa reconnaissance en compagnie du BAT, le chef de détachement n'a aucune obligation de passer par l'emplacement de la division mixte avant de se rendre aux cibles.
- ✓ Le jury ne s'attarde pas à vérifier le réglage du débit et du type de jet des lances avant le départ. Pour le type de jet, les chefs BAT ont la possibilité, sans pénalité, de régler le jet diffusé de protection au cours de la manœuvre. Quant au débit, une quantité d'eau insuffisante est préjudiciable au bon déroulement de la manœuvre et pénalisant pour les JSP.
- ✓ Le dévidoir sera considéré correctement stoppé à 5 ou 6 mètres de l'emplacement de la division si, au moment où le dévidoir est totalement arrêté, le bas des deux roues touchent le sol, simultanément, entre les deux lignes.
- ✓ Les deux tuyaux supplémentaires doivent être rangés à côté de la division conformément au schéma.
- ✓ Le terrain incendie n'est délimité que par le barriérage de l'organisation. Dans cette aire, les JSP peuvent évoluer sur l'ensemble de l'espace libre, y compris avec le dévidoir derrière le PI au cours de l'alimentation de la division mixte.



- ✓ Lors de l'établissement de l'alimentation de la division mixte, l'arrêt du dévidoir est annoncé lorsque l'équipier BAL est « à hauteur du PI ». Par ces termes, les jurys comprennent que le chef d'équipe BAL doit annoncer son ordre « Halte » au moment où le dévidoir est dans le carré tracé à cet effet à proximité du PI. Le dévidoir sera considéré correctement stoppé dans le carré si, au moment où le dévidoir est totalement arrêté, le bas des deux roues touche le sol, simultanément dans le carré. L'équipier BAL doit arrêter sans attendre le dévidoir à l'ordre « Halte » même s'il n'est pas à proximité du PI.
- ✓ Une fois la fin de la manœuvre annoncée par le chef de détachement, les jurys stoppent tout jugement et ne prennent plus en compte une action postérieure des JSP, prévue dans la chronologie de la manœuvre. Tout comportement des JSP ou du référent après l'arrêt de la manœuvre, jugé déplacé ou inadmissible, peut amener les jurys à ne pas accorder les points de fair-play.
- ✓ Toutes les actions supplémentaires et/ou tous les oublis réalisés par les JSP, non mentionnés dans ce règlement ou dans la grille de bonification, ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue de points de la part des jurys.
- ✓ Le fair-play et le savoir-être se caractérisent par un comportement honnête, droit, poli non extravagant et recouvre à la fois le respect des règles, des décisions des jurys, du public et de l'esprit du concours, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.



B- Secourisme

Le terrain de manœuvre secourisme se décompose en trois aires distinctes :

-une aire de départ représentée par deux rectangles de 1m X 4m, matérialisé au sol, dans lesquels l'équipe prend place avec son matériel pour débiter l'épreuve,

-une aire de manœuvres représentée par un carré de 4m X 4m, matérialisé au sol, dans lequel l'équipe met en œuvre les gestes de premiers secours en fonction du thème,

-une zone « référent » représentée par un couloir de 4m X 1m, matérialisé au sol, dans lequel l'animateur désigné comme le « référent secourisme » se place pour observer la manœuvre de son équipe.

Les deux aires sont distantes de 15mètres.

Présentation de l'équipe :

A l'appel du détachement, les JSP placent leur matériel confortablement au schéma et s'alignent à leurs emplacements respectifs, dans l'aire réservée à cet effet vu de leur présentation aux jurys.

Le chef de détachement se met au garde à vous, place son équipe au garde à vous avec l'ordre « **Garde à vous** » puis présente au jury son détachement, tous dans la même tenue, avec l'ordre « **A vos rangs, à vos fonctions** »

A partir de ce moment, tous les manœuvrants annoncent leur fonction :

« **Chef de détachement secourisme** »

« **Equipier secourisme N°1** »

« **Equipier secourisme N°2** »

« **Equipier secourisme N°3** »

Pour tous les personnels en position de garde à vous, aucun mouvement n'est toléré.

Pour toute la durée de la manœuvre, les ordres sont annoncés clairement et distinctement mais sans hurler.

Début de la manœuvre :


L'ordre de départ de la manœuvre est donné par le jury en annonçant « **Vous pouvez débiter la manœuvre** ». A partir de ce moment-là, le chef de détachement peut annoncer « **En reconnaissance** » et débiter la manœuvre.

Remarque :

Pour éviter toutes difficultés que pourraient rencontrer les JSP quant au port des gants à usage unique de taille trop grande par rapport à la taille de leurs mains, il ne sera pas demandé aux jeunes de porter des gants à usage unique, d'autant plus que les victimes ne présentent aucun saignement.

Dans un souci d'équité totale, toutes les équipes de secourisme auront la possibilité de se familiariser avec le casque du motard, de choisir ou de régler la taille du collier cervical ou encore d'essayer le DAE pendant quelques minutes avant leur manœuvre.


L'aire de départ du thème 1

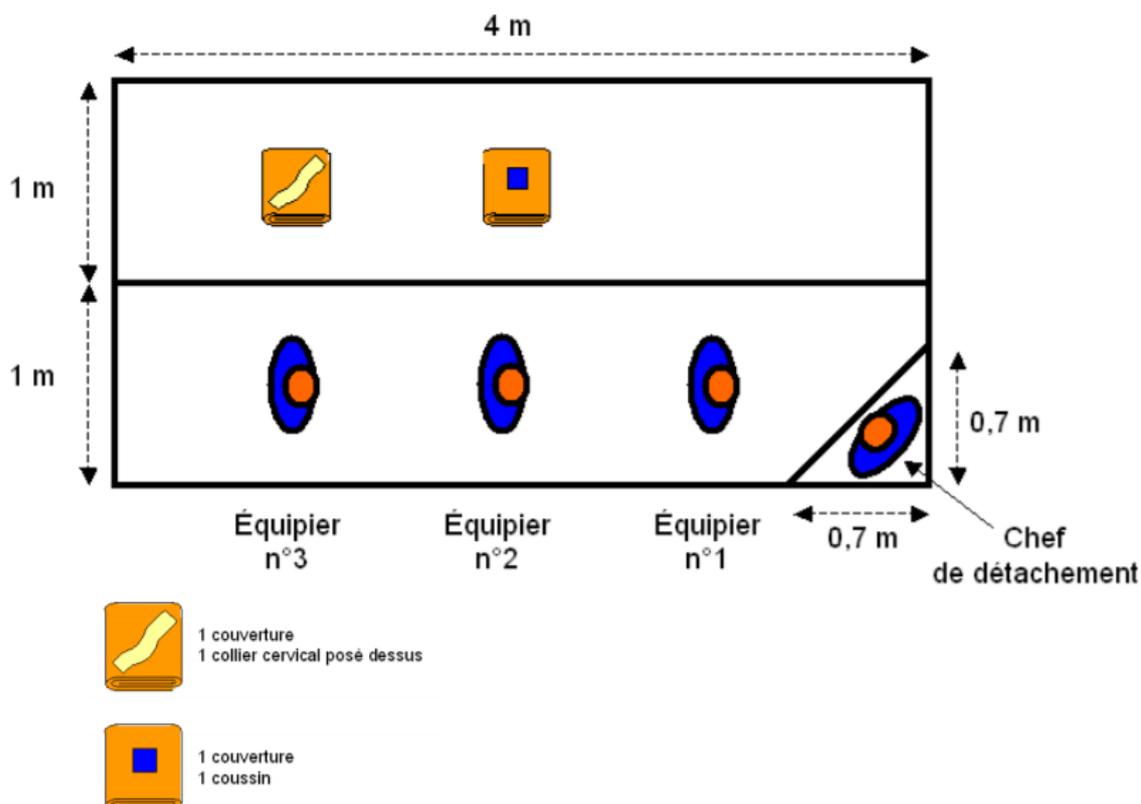



Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ.

L'aire de manœuvre du thème 1

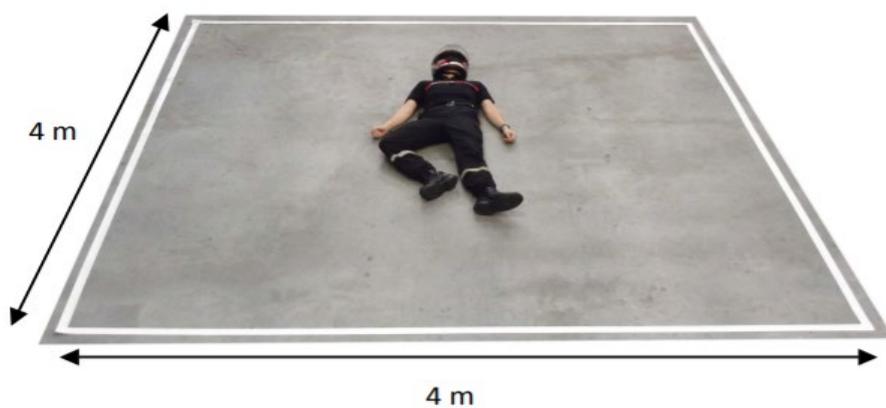



Thème 1 :

Scénario :

Un motard casqué vient d'être retrouvé allongé dans un champ en contrebas de la chaussée suite à un accident de 2 roues.

Victime :

La victime est un moniteur de secourisme fourni par l'organisateur.

Allongée à plat dos sur le sol, elle porte un casque intégral et possède une jambe légèrement pliée mais non coincée sous la deuxième, les yeux fermés, la tête en position neutre. La victime ne parle pas, ne réagit pas et respire amplement.

Opération téléphonique :

L'opérateur téléphonique est un membre du jury.

Au moment de l'échange téléphonique avec le JSP, il ne peut seulement dire « Allô, bonjour » et « Vous pouvez raccrocher ». Il ne montre aucun sentiment au son de sa voix.

Matériel fourni par l'organisateur :

- Un casque de motard
- Un coussin à placer sous la tête de la victime en PLS
- Deux couvertures
- Deux téléphones dont celui du JSP branché sur un système d'enregistrement
- Un panneau d'identification du lieu de manœuvre mentionnant également un numéro de contre appel.

Chronologique et rôle de chaque manœuvrant

Conduite à tenir face à une victime inconsciente qui respire

<u>Chef de Détachement</u> <u>Secourisme</u>	<u>Equipier N°1</u>	<u>Equipier N°2</u>	<u>Equipier N°3</u>
Phase A : La présentation au jury			
Une fois le matériel mis en place se placer à son emplacement dans l'aire de départ face à son équipe	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ
Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : « Garde à vous »			
	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous
Annonce : « A vos rangs, à vos fonctions »			
Annonce : « Chef de détachement secourisme »			
	Annonce : « Equipier N°1 »		
		Annonce : « Equipier N°2 »	
			Annonce : « Equipier N°3 »
Attend l'ordre du jury pour débiter la manœuvre			
Action 1 : La reconnaissance			
Après l'ordre du jury, annonce « En reconnaissance » et se dirige vers l'aire de manœuvre			
	Suit le chef de détachement	Suit le l'équipier N°1	Suit le l'équipier N°2
Arrivé à proximité de l'aire de manœuvre, commande « Halte »			
	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière le chef de détachement	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière l'équipier N°1	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière l'équipier N°2
Analyse la situation en faisant le tour complet de la victime, en la regardant mais sans la toucher			
Action 2 : Le maintien de la tête de la victime en position neutre			
Commande « Equipier N°1, assurez le maintien »			

de la tête de la victime »			
	Assure le maintien de la tête de la victime casquée à deux mains		
Action 3 : Le contrôle de la conscience			
Commande « Equipier N°2, assurez le bilan de la victime » et reste à proximité de la situation			
		Apprécie l'état de conscience de la victime	
		Annonce distinctement à voix haute « Victime inconsciente »	
Action 4 : Le retrait du casque			
Commande aux deux équipiers « Equipier N°1 et N°3, procédez au retrait du casque à deux secouristes »			
	Réaliser le retrait du casque avec l'aide de l'équipier N°3		Réaliser le retrait du casque avec l'équipier N°1
	A la fin du retrait du casque, assure le maintien de la tête de la victime		
Action 6 : La libération des voies aériennes			
		Desserre ou dégrafe tout ce qui peut gêner la respiration	
	Assure la libération des voies aériennes en élevant le menton sans bascule la tête en arrière		
Action 6 : Le contrôle de la respiration			
		Apprécie la respiration de la victime	
		Annonce distinctement à voix haute « La victime respire »	
Action 7 : La pose du collier cervical			
Commande « Equipier N°1 et N°3, procédez à la pose du collier cervical »			
	Assure le maintien de la tête de la victime en position neutre		Réalise la pose du collier cervical

Action 8 : La mise en Position Latéral de Sécurité			
Action 9 : La transmission du bilan secouriste			
Commande « Equipier N°1 et N°2, placez la victime en Position Latérale de Sécurité »			
Va transmettre par téléphone son bilan secouriste et demander un renfort médicalisé	Toujours placé à la tête de la victime, dirige la mise en PLS de la victime	Procède à la mise en PLS de la victime avec l'aide de l'équipier N°1	
Action 10 : La surveillance et la protection de la victime			
	Continue le maintien de la tête de la victime	Contrôle la respiration de la victime	
		Protège la victime avec les couvertures avec l'aide de l'équipier N°3	Protège la victime avec les couvertures avec l'aide de l'équipier N°2
Phase B : La fin de la manœuvre			
Annonce aux jurys « Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons »			
Les jurys annoncent l'arrivée des secours médicalisé- Fin de la manœuvre de secourisme			

Éléments obligatoires : Le lieu de l'intervention et le numéro de contre appel

Les circonstances de l'intervention

L'état de la victime

Les gestes effectués

La demande de moyen

Avant de raccrocher, le chef de détachement interrogera l'opérateur téléphonique pour savoir s'il peut raccrocher : « **Est-ce que je peux raccrocher ?** »



Fiche de bonification secourisme « retrait du casque » (140points)

Nom de l'équipe :

Département :

	<u>Action de l'équipe</u>	<u>Validati on de l'item</u>	<u>Points cumuler</u>
1	Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée		3
2	Le placement des JSP et du matériel dans l'aire de départ est conforme au règlement		1
3	L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme		1
4	Les fonctions annoncées sont correctes		1
5	Tous les JSP sont présentés au garde à vous		1
6	L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre		1
7	Action 1 : La reconnaissance est effectuée dans sa totalité conformément au règlement		8
8	Les ordres sont exacts		
9	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
10	La prise de matériel au départ est correcte		1
11	Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement		1
12	Action 2 : Le maintien de la tête en position neutre est effectué tout au long de la manœuvre		8
13	Les ordres sont exacts		1
14	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
15	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		8
16	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
17	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
18	Action 3 : Le contrôle de la conscience est effectué		8
19	Les ordres sont exacts		1
20	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
21	La position de chaque intervenant est conforme au RNPSE1		1
22	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
23	La chronologie d'exécution des gestes est conforme au RNSPE1		1
24	Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipier		1
25	Action 4 : Le retrait du casque est effectué		8
26	Les ordres sont exacts		1
27	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
28	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
29	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
30	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
31	Action 5 : La libération des voies aériennes est effectuée		8
32	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
33	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
34	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
35	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
36	Action 6 : Le contrôle de la respiration est effectué		8
37	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
38	La position de chaque intervenant est conforme au RNSPE1		1



39	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
40	La chronologie d'exécution des gestes est conforme au RNSPE1		1
41	Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe		1
42	Action 7 : La pose du collier cervical est effectuée		8
43	Les ordres sont exacts		1
44	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
45	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
46	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
47	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
48	Action 8: La victime est placée en PLS		8
49	Les ordres sont exacts		1
50	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
51	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
52	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
53	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
54	Action 9 : Le bilan secouriste est transmis au 18,15 ou 112		8
55	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
56	Tous les éléments obligatoires du bilan sont annoncés		1
57	Le JSP demande l'autorisation de raccrocher		1
58	Action 10 : La surveillance et la protection de la victime sont effectuées totalement		8
59	Chaque JSP respecte son rôle lors du tirage au sort		1
60	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
61	Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée		2
62	Les ordres sont exacts		1
63	Le référent secourisme et les JSP de l'équipe font preuves de fair-play et savoir-être		5



Récapitulatif des points obtenus

Phase A validée		X3 points	
Nombre d'actions validées		X 8 points	
Phase B validée		X 2 points	
Nombre de points de bonification		X 1 point	
Points du fair-play		X 5 points	
Nombre de points obtenus par l'équipe			

Prise en compte et émargement

Jury N°	
Nom du responsable du jury	
Signature du responsable du jury	

Heure de prise en compte des points	
Nom du référent incendie	
Signature du référent	



Cadrage et information divers secourismes pour le retrait du casque

- ✓ En fonction des postes occupés, les manœuvres doivent donner des ordres ou annoncer des missions. La totalité des termes, rédigés en gras et rouges dans ce règlement, doit au minimum être précisément exprimée au cours de la manœuvre.
- ✓ Tous les JSP composant l'équipe portent une tenue réglementaire, standard et uniforme. Tout signe distinctif ajouté à la tenue de base doit être porté par tous les JSP de l'équipe. Seuls les velcros des grades de JSP peuvent être différents tant sur la couleur, sur la taille que sur l'emplacement sur la tenue.
- ✓ Lors de la reconnaissance, le chef de détachement doit faire le tour complet de la victime. Il peut pour ce faire pénétrer à l'intérieur du carré de manœuvre.
- ✓ Le thème N°1 est basé sur un accident de 2 toues. Le motard est retrouvé casqué et allongé en contrebas de la chaussée. La suspicion d'un traumatisme de la nuque chez une personne inconsciente oblige à appliquer la technique 7.1 du RNSPE1 pour réaliser la libération des voies aériennes. Cela consiste à ne faire uniquement qu'une élévation du menton sans basculer la tête en arrière. Le dégrafage de tout ce qui peut gêner la respiration est réalisé avant toute manipulation.
- ✓ Comme précisé dans le règlement, dans un souci d'équité totale, toutes les équipes de secourisme auront la possibilité de choisir ou de régler la taille du collier cervical avant leur manœuvre. De ce fait la prise de mesure prévue dans l'étape 4 de la fiche technique n'est pas demandée durant la manœuvre et ne sera en tout état de cause pas jugée.
- ✓ Conformément aux fiches techniques, lors de la libération des voies aériennes, le dégrafage de tout ce qui peut gêner la respiration se fait du col vers le bouton du pantalon.
- ✓ La recherche de la respiration ne doit pas durer plus de 10 secondes. Le décompte peut se faire, à voix haute comme à voix basse, pour l'un des membres de l'équipe de secourisme avec ou sans montre mais obligatoirement sans chronomètre. Durant cet intervalle, la victime s'attachera à avoir une respiration ample, sans ambiguïté avec une fréquence de plus de 2 mouvements respiratoires complets sur les 10 secondes.
- ✓ Conformément aux fiches techniques, aucune notion de durée n'est définie pour effectuer le contrôle de la respiration lors de la surveillance.
- ✓ La victime sera considérée couverte dès lors que l'ensemble des parties de son corps, des épaules aux pieds sont sous la ou les couvertures.
- ✓ Dans le cas où le chef de détachement oublie d'annoncer à la fin de la manœuvre « Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons », le jury attendra au moins 2 minutes après la dernière action des équipes avant d'arrêter de juger et de mettre fin à la manœuvre en cours.



- ✓ Une fois la fin de la manœuvre annoncée par le chef de détachement, les jurys stopperont tout jugement et ne prendront plus en compte une action postérieure des JSP prévue dans la chronologie de la manœuvre. Tout comportement des JSP ou du référent après l'arrêt de la manœuvre, jugé déplacé ou inadmissible, peut amener les jurys à ne pas accorder les points de fair-play.
- ✓ Toutes les actions supplémentaires et/ou tous les oublis réalisés par les JSP, non mentionnés dans ce règlement ou dans les grilles de bonification, ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue de points de la part des jurys.
- ✓ Le fair-play et le savoir-être se caractérise par un comportement honnête, poli, non extravagant et recouvre à la fois le respect des règles, des décisions des juges, du public et de l'esprit du concours, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.

Thème 2 :



Scénario :

Une personne qui se séchait les cheveux, vient d'être retrouvée inanimée avec le sèche-cheveux encore branché dans la main. Elle est électrisée depuis moins de 5 minutes à l'arrivée de l'équipe de JSP.

Victime :

La victime est un moniteur de secourisme fourni par l'organisateur.

Allongée à plat dos sur le sol avec un sèche-cheveux dans la main, la victime ne parle pas, ne réagit pas, garde les yeux fermés et retient la respiration pendant le contrôle de la respiration.

Opération téléphonique :

L'opérateur téléphonique est un membre du jury.

Au moment de l'échange téléphonique avec le JSP, il ne peut seulement dire « Allô, bonjour » et « Vous pouvez raccrocher ». Il ne montre aucun sentiment au son de sa voix.


Matériel fourni par l'organisateur :

- Un mannequin homologué sans ordinateur
- Un Défibrillateur Automatisé Externe de formation
- Un sèche-cheveux
- Un disjoncteur
- Une prise de courant
- Deux téléphones dont celui du JSP branché sur un système d'enregistrement
- Un panneau d'identification du lieu de manœuvre mentionnant également le numéro du contre-appel.


Risque potentiel :

Risque électrique avec le sèche-cheveux encore branché.

L'aire de départ du thème 2

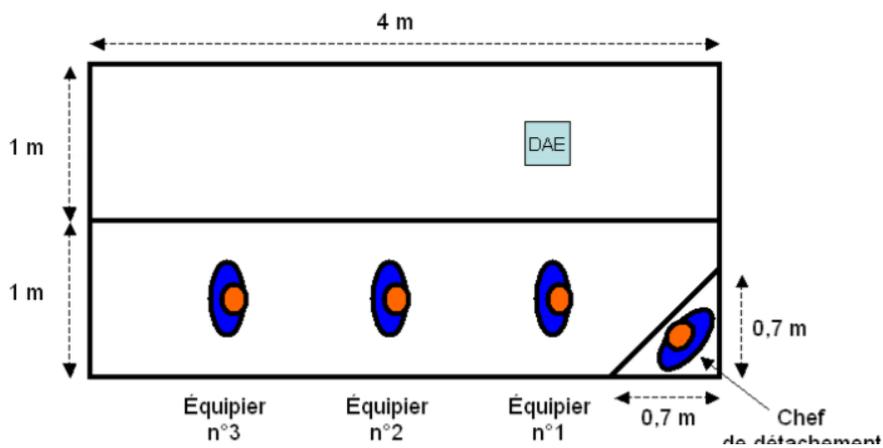

L'aire de man:

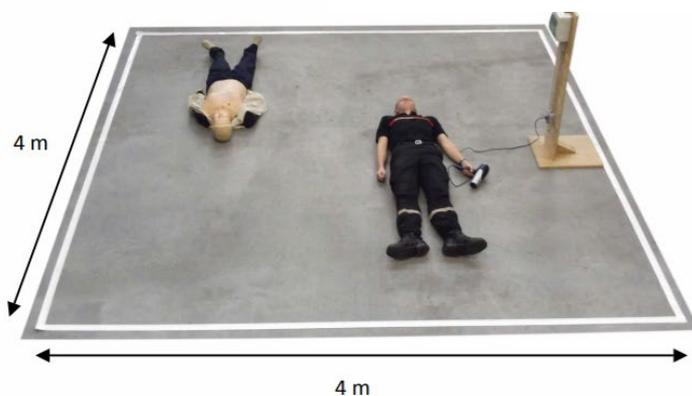

Chronologique et rôle de chaque manœuvrant

Conduite à tenir face à une victime qui présente un arrêt cardiaque

Chef de Détachement Secourisme	Equiper N°1	Equipier N°2	Equipier N°3
Phase A :La présentation au jury			
Une fois le matériel mis en place se placer à son emplacement dans l'aire de départ face à son équipe	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ
Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : « Garde à vous »			
	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous
Annonce : « A vos rangs, à vos fonctions »			
Annonce : « Chef de détachement secourisme »			
	Annonce : « Equiper N°1 »		
		Annonce : « Equiper N°2 »	
			Annonce : « Equiper N°3 »
Attend l'ordre du jury pour débiter la manœuvre			
Action 1 : La reconnaissance			
Après l'ordre du jury, annonce « En reconnaissance » et se dirige vers l'aire de manœuvre			
	Prend le DAE et suit le chef de détachement	Suit le l'équipier N°1	Suit le l'équipier N°2
Arrivé à proximité de l'aire de manœuvre, commande « Halte »			
	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière le chef de détachement	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière l'équipier N°1	A l'ordre « Halte », s'arrête derrière l'équipier N°2
Analyse la situation en faisant le tour complet de la victime, en la regardant mais sans la toucher, ni toucher le fil électrique, ni le sèche-cheveux			

Action 2 : La protection électrique			
Au moment où il constate la présence du risque électrique, coupe le disjoncteur, débranche le sèche-cheveux et le place en dehors du carré de manœuvre			
Action 3 : Le contrôle de la conscience			
Une fois la reconnaissance terminé, commande « Equipier N°1, assurez le bilan de la victime » et reste à proximité de la situation			
	Apprécie l'état de conscience de la victime		
	Annonce distinctement à voix haute « Victime inconsciente »		
Action 4 : La libération des voies aériennes			
	Desserre ou dégrafe tout ce qui peut gêner la respiration		
	Assure la libération des voies aériennes en basculant la tête en arrière avec élévation du menton		
Action 5 : Le contrôle de la respiration			
	S'assure de l'absence de respiration et annonce distinctement à voix haute « Victime en arrêt respiratoire »		
Action 6 : Le contrôle du pouls carotidien			
	Se retourne face au mannequin, contrôle l'absence de pouls carotidien et annonce distinctement à voix haute « Victime en arrêt cardiaque »	Viens se placer à proximité de la tête ou du torse du mannequin pour éventuellement se préparer aux insufflations ou massage cardiaque	Viens se placer à proximité de la tête ou du torse du mannequin pour éventuellement se préparer aux insufflations ou massage cardiaque
Action 7 : La réanimation cardio-pulmonaire			
Action 8 : La transmission du bilan secouriste			
Action 9 : La mise en œuvre du DAE			
Commande « Equipier N°2 et N°3, procédez à la RCP » puis commande			

« Equipier N°1, placez le DAE sur la victime »			
Va transmettre par téléphone son bilan secouriste et demande un renfort médicalisé	Deviens l'opérateur DAE et met en œuvre le DAE	Début de la RCP avec l'aide de l'équipier N°3	Début de la RCP avec l'aide de l'équipier N°2
	Au moment de l'analyse du rythme cardiaque, sur ordre du DAE, annonce « Ne touchez pas la victime, écoutez-vous »		
		Stoppe les manœuvres de RCP sur ordre de l'équipier N°1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse du DAE	Stoppe les manœuvres de RCP sur ordre de l'équipier N°1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse du DAE
	Sur indication du DAE, demande aux équipiers de se tenir çà distance en annonçant « Ecartez-vous » et délivre le choc		
		Juste après le choc, reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier N°3 sans rechercher les signes de la circulation	Juste après le choc, reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier N°2 sans rechercher les signes de la circulation
	Sur ordre du DAE, annonce « Ne touchez pas la victime, écartez-vous »		
Phase B : La fin de la manœuvre			
Dès le début de la deuxième analyse, annonce aux jurys « Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons »			
Les jurys annoncent l'arrivée des secours médicalisés- Fin de la manœuvre de secourisme			

Eléments obligatoires : Le lieu de l'intervention et le numéro de contre appel

Les circonstances de l'intervention

L'état de la victime

Les gestes effectués

La demande de moyen

Avant de raccrocher, le chef de détachement interrogera l'opérateur téléphonique pour savoir s'il peut raccrocher : « **Est-ce que je peux raccrocher ?** »



Fiche de bonification secourisme « arrêt cardiaque » (140points)

Nom de l'équipe :

Département :

<u>Action de l'équipe</u>		<u>Validati on de l'item</u>	<u>Points cumuler</u>
1	Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée		3
2	Le placement des JSP et du matériel dans l'aire de départ est conforme au règlement		1
3	L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme		1
4	Les fonctions annoncées sont correctes		1
5	Tous les JSP sont présentés au garde à vous		1
6	L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre		1
7	Action 1 : La reconnaissance est effectuée dans sa totalité conformément au règlement		8
8	Les ordres sont exacts		
9	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
10	La prise de matériel au départ est correcte		1
11	Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement		1
12	Action 2 : La protection électrique est effectuée totalement		8
13	Chaque JSP respecte son rôle défini lors		1
14	Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement		1
15	Action 3 : Le contrôle de la conscience est effectué		8
16	Les ordres sont exacts		1
17	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
18	La position de chaque intervenant est conforme au RNPSE1		1
19	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
20	La chronologie d'exécution des gestes est conforme au RNSPE1		1
21	Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipier		1
22	Action 4 : La libération des voies aériennes		8
23	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
24	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
25	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
26	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
27	Action 5 : Le contrôle de la respiration est effectué		8
28	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
29	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
30	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
31	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
32	Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe		1
33	Action 6 : Le contrôle du pouls carotidien est effectué		8
34	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
35	La position de chaque intervenant est conforme au RNSPE1		1
36	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
37	La chronologie d'exécution des gestes est conforme au RNSPE1		1
38	Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe		1



39	Action 7 : La réanimation cardio-pulmonaire est réalisée		8
40	Les ordres sont exacts		1
<i>Réalisation des compressions</i>			
41	Le JSP respecte son rôle défini		1
42	La position de l'intervenant est conforme aux fiches techniques		1
43	Les gestes techniques sont conformes aux fiches techniques		1
44	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
<i>Réalisation des insufflations</i>			
45	Le JSP respecte son rôle défini		1
46	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
47	Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique		1
48	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
49	Action 8 : Le bilan secouriste est transmis au 18,15 ou 112		8
50	Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
51	Tous les éléments obligatoires du bilan sont annoncés		1
52	Le JSP demande l'autorisation de raccrocher		1
53	Action 10 : Le défibrillateur Automatique Externe est mis en place et activé correctement		8
54	Les ordres sont exacts		1
55	Chaque JSP respecte son rôle lors du tirage au sort		1
56	La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique		1
57	Les gestes techniques sont conformes au RNSPE1		1
58	La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique		1
59	Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée		2
60	Les ordres sont exacts		1
61	Le référent secourisme et les JSP de l'équipe font preuves de fair-play et savoir-être		5



Récapitulatif des points obtenus

Phase A validée		X3 points	
Nombre d'actions validées		X 8 points	
Phase B validée		X 2 points	
Nombre de points de bonification		X 1 point	
Points du fair-play		X 5 points	
Nombre de points obtenus par l'équipe			

Prise en compte et émargement

Jury N°	
Nom du responsable du jury	
Signature du responsable du jury	

Heure de prise en compte des points	
Nom du référent incendie	
Signature du référent	



Cadrage et information divers secourismes pour la RCP

- ✓ En fonction des postes occupés, les manœuvres doivent donner des ordres ou annoncer des missions. La totalité des termes, rédigés en gras et rouges dans ce règlement, doit au minimum être précisément exprimée au cours de la manœuvre.
- ✓ Tous les JSP composant l'équipe portent une tenue réglementaire, standard et uniforme. Tout signe distinctif ajouté à la tenue de base doit être porté par tous les JSP de l'équipe. Seuls les velcros des grades de JSP peuvent être différents tant sur la couleur, sur la taille que sur l'emplacement sur la tenue.
- ✓ Lors de la reconnaissance, le chef de détachement doit faire le tour complet de la victime. Il peut pour ce faire pénétrer à l'intérieur du carré de manœuvre. Il fait le tour du moniteur uniquement, sans faire le tour du mannequin.
- ✓ Dès qu'il passe à proximité du risque électrique, sans attendre de faire toute la reconnaissance, il coupe le disjoncteur et débranche le sèche-cheveux. Il termine la reconnaissance à la suite.
- ✓ Conformément aux fiches techniques, lors de la libération des voies aériennes, le dégrafage de tout ce qui peut gêner la respiration se fait du col vers le bouton du pantalon.
- ✓ La recherche de la respiration ne doit pas durer plus de 10 secondes. Le décompte peut se faire, à voix haute comme à voix basse, pour l'un des membres de l'équipe de secourisme avec ou sans montre mais obligatoirement sans chronomètre. Durant cet intervalle, la victime s'attachera à ne pas avoir de mouvements respiratoires pour ne pas induire le JSP en erreur.
- ✓ Pour le contrôle du pouls carotidien, la durée et la méthode de contrôle sont identiques à celles du contrôle de la respiration avec les mêmes données de temps.
- ✓ La victime sera considérée couverte dès lors que l'ensemble des parties de son corps, des épaules aux pieds sont sous la ou les couvertures.
- ✓ Dans le cas où le chef de détachement oublie d'annoncer à la fin de la manœuvre « Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons », le jury attendra au moins la fin du deuxième cycle d'analyse par le DAE avant d'arrêter de juger et de mettre fin à la manœuvre.
- ✓ Une fois la fin de la manœuvre annoncée par le chef de détachement, les jurys stopperont tout jugement et ne prendront plus en compte une action postérieure des JSP prévue dans la chronologie de la manœuvre. Tout comportement des JSP ou du référent après l'arrêt de la manœuvre, jugé déplacé ou inadmissible, peut amener les jurys à ne pas accorder les points de fair-play.



- ✓ Toutes les actions supplémentaires et/ou tous les oublis réalisés par les JSP, non mentionnés dans ce règlement ou dans les grilles de bonification, ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue de points de la part des jurys.

- ✓ Le fair-play et le savoir-être se caractérise par un comportement honnête, poli, non extravagant et recouvre à la fois le respect des règles, des décisions des juges, du public et de l'esprit du concours, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.



Fiche récapitulative d'attribution des points

Nom de l'équipe :

Section :

Nombre de points obtenus en manœuvre incendie

Temps de la manœuvre incendie

Min

sec

Nombre de points obtenus en manœuvre secourisme

Nombre de points obtenus au questionnaire

Nombre total de points obtenus par équipe



Fiche d'inscription RTD

Section	Nom	Prénom	Age	Catégorie



Certificat médical

Je soussigné.....,

Docteur en Médecine, Médecin de sapeurs-pompiers de.....,

Certifie que

Né(e) le...../...../.....,

De la Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers du CANTAL, est reconnu :

Apte

Inapte

Apte avec les réserves suivantes

Aux activités de Jeunes Sapeurs-Pompiers et ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités sportives et des compétitions de Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Fait à, le

Signature et cachet du Médecin.